

Zadanie egzaminacyjne

Kierownik obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie, znajdującego się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Marszałkowskiej 5 polecił szefowi ochrony zorganizować magazyn broni K-2 we wskazanym przez niego pomieszczeniu. Pomieszczenie to znajduje się na czwartym piętrze 6-cio kondygnacyjnego murowanego budynku na terenie chronionego obiektu.

Przyjęto założenie, że magazyn broni będzie ochraniały przez jednego uzbrojonego w broń palną pracownika ochrony, wykonującego zadania dyżurnego Stacji Monitorowania Alarmów, funkcjonującej 24 godziny na dobę. Rozkład pomieszczeń znajdujących się na czwartym piętrze budynku przedstawia Załącznik 1 do zadania. Opracuj projekt realizacji prac związanych z zabezpieczeniem i wyposażeniem pomieszczenia przewidzianego na magazyn broni K-2 oraz przyjęciem broni i amunicji z centralnego magazynu Agencji Ochrony „GARDA” do nowopowstałego magazynu broni K-2 .

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia do projektu realizacji prac sformułowane na podstawie treści zadania i dokumentacji.
3. Warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynu broni.
4. Opis specjalnego zabezpieczenia okna i drzwi magazynu broni.
5. Wykaz pracowników ochrony, ich uzbrojenie i wyposażenie oraz zadania dyżurnego Stacji Monitorowania Alarmów w zakresie ochrony fizycznej magazynu broni.
6. Określenie zasad przechowywania broni i amunicji.
7. Wykaz osób upoważnionych do przebywania w magazynie broni K-2 .
8. Wypełniony Załącznik 6 (*Książka Stanu Uzbrojenia*) rejestrujący fakt przyjęcia broni i amunicji na podstawie *Protokołu przekazania broni i amunicji*.

Do wykonania zadania wykorzystaj:

Rozkład pomieszczeń znajdujących się na czwartym piętrze budynku, w którym planuje się zorganizowanie magazynu broni K-2 – Załącznik 1.

Wykaz pracowników ochrony jednej zmiany i dostępnych środków przymusu bezpośredniego przewidzianych dla jednej zmiany – Załącznik 2.

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji – Załącznik 3.

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych - Załącznik 4.

Formularz „Protokół przekazania broni i amunicji” – Załącznik 5.


oraz znajdujący się w karcie pracy egzaminacyjnej

Formularz „Książka stanu uzbrojenia” – Załącznik 6.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Załącznik 1

Rozkład pomieszczeń znajdujących się na czwartym piętrze budynku

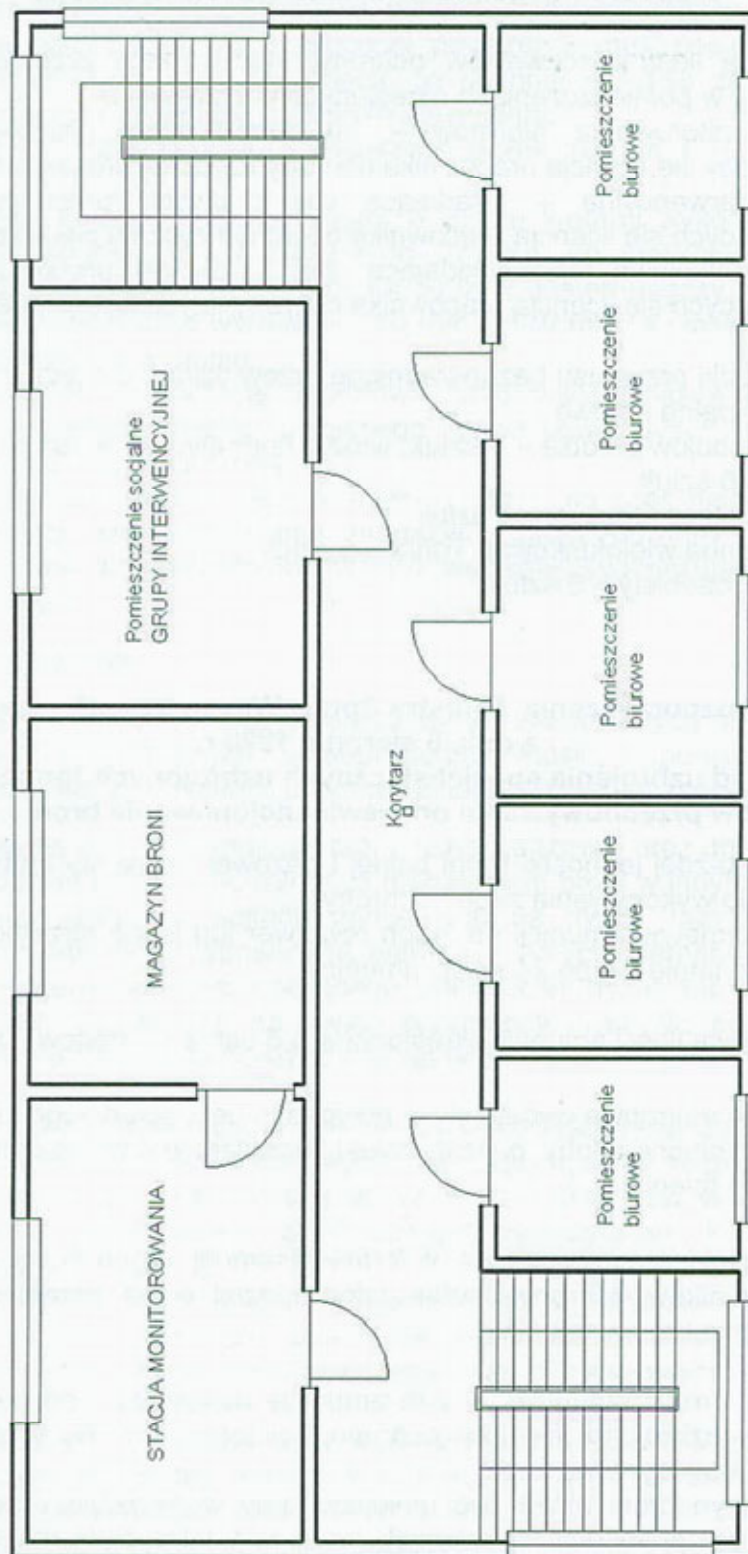

Załącznik 2

Wykaz pracowników ochrony jednej zmiany i dostępnych środków przymusu bezpośredniego przewidziane dla jednej zmiany

1. Przewidywana ilość pracowników ochrony, którzy mogą przebywać w czasie jednej zmiany w pomieszczeniach określonych w Załączniku 1
 - a) Stacja Monitorowania Alarmów – (dyżurny) jeden pracownik ochrony (legitymujący się licencją pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia)
 - b) Grupa Interwencyjna – składająca się z dwóch pracowników ochrony (legitymujących się licencją pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia)
 - c) Grupa Konwojowa – składająca się z dwóch pracowników ochrony (legitymujących się licencją pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia)
2. Dostępne środki przymusu bezpośredniego przewidziane dla jednej zmiany, w tym również broń palna bojowa :
 - a) broń palna bojowa krótka – 5 sztuk, wraz z normatywem amunicji
 - b) kajdanki – 5 sztuk
 - c) Ręczny Miotacz Gazowy – 5 sztuk
 - d) Pałka obronna wielofunkcyjna Tonfa – 5 sztuk
 - e) Opatrunek osobisty – 5 sztuk

Załącznik 3

**Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 sierpnia 1998 r.**

w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

§ 6. 1. Dla każdej jednostki broni palnej i gazowej ustala się normatyw amunicji przeznaczony do wykonywania zadań ochrony.

...3. Za normatyw amunicji na jeden rewolwer lub jedną strzelbę gładkolufową powtarzalną przyjmuje się po 24 sztuki amunicji.

§ 7. 1. Połowa ilości amunicji określonej w § 6 ust. 2 i 3 stanowi amunicję alarmową.

2. Amunicję alarmową wydaje się w przypadku bezpośredniego zagrożenia napadem na chronione osoby, obszar, obiekt i urządzenie oraz do ochrony konwojowanego mienia (...).

§ 9. Przedsiębiorca powiadamia, w formie pisemnej, organ Policji o wyznaczonej spośród pracowników ochrony osobie odpowiedzialnej za przechowywanie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji.

§ 10. 1. Broń i amunicję, w tym amunicję alarmową, będące w posiadaniu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej przechowuje się w pomieszczeniu, zwanym dalej "magazynem broni".

2. Magazyn broni może być umiejscowiony w siedzibie przedsiębiorcy lub w poszczególnych obiektach chronionych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną.

§ 11. 1. Magazyn broni, o którym mowa w § 10 ust. 1, powinien:

- 1) stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, w miarę możliwości na piętrze, którego usytuowanie utrudnia możliwość włamania,
- 2) być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy,
- 3) posiadać specjalne zabezpieczenie, w tym:
 - a) drzwi obite blachą stalową o grubości powyżej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie co najmniej na dwa zamki atestowane i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę atestowaną,
 - b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm o średnicy drutu 2,5 mm oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej od 12 mm lub płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie,
 - c) wyposażenie w sygnalizację alarmową przeciwwłamaniową podłączoną do stanowiska interwencyjnego pełniącego całodobowy dyżur, lub być objęty całodobową uzbrojoną ochroną,
 - d) drzwi do pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1, na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu broni powinny być zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych.

2. Dopuszcza się:

- 1) zamiast kraty i siatki w oknach zamocowanie atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach okiennych bez możliwości otwierania,
- 2) przechowywanie do 3 egzemplarzy broni palnej i gazowej oraz do 10 egzemplarzy pozostałego rodzaju broni i amunicji poza magazynem broni w innym pomieszczeniu w atestowanych szafach i sejfach pancernych na trwale przymocowanych do podłoża, zabezpieczonych sygnalizacją alarmową przeciwwłamaniową podłączoną do stanowiska interwencyjnego pełniącego całodobowy dyżur, lub w atestowanych szafach i sejfach pancernych na trwale przymocowanych do podłoża w innym pomieszczeniu objętym całodobową uzbrojoną ochroną.

§ 12. 1. Broń i amunicję, które nie są wykorzystywane do zadań ochrony, należy przechowywać w szafach stalowych znajdujących się w magazynie broni.

2. Broń palna, gazowa oraz sygnałowa na czas przechowywania powinna być wyjęta z futerału i rozładowana, z odłączonym magazynkiem, kompletna, czysta i zakonserwowana.

3. Amunicja do broni powinna znajdować się w pudełkach, woreczkach lub pojemnikach, ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojoych.

§ 14. 1. Broń i amunicja będące w posiadaniu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej podlegają rejestracji w Książce stanu uzbrojenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Książkę stanu uzbrojenia przechowuje się w siedzibie przedsiębiorcy.

3. Jeżeli broń i amunicja będące w posiadaniu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej są rozdysponowane pomiędzy kilka magazynów broni lub inne pomieszczenia, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, to w każdym z tych magazynów i pomieszczeń prowadzi się odrębną Książkę stanu uzbrojenia.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 11 sierpnia 1998 r.**

w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wydawania upoważnień do kontroli działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,

§ 2. 1. Upoważnienie, o którym mowa w §1, wydaje i przedłuża termin jego ważności Komendant Główny Policji.

2. Upoważnienie wydaje się policjantowi służby prewencyjnej Komendy Głównej Policji lub komend wojewódzkich Policji

§ 5. Upoważnienie uprawnia do wstępu na teren kontrolowanego obszaru lub obiektu oraz do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

Formularz „Protokoł przekazania broni i amunicji”

Agencja Ochrony
„GARDA”
00-121Warszawa
ul. Błotna 21

Warszawa dn. 17.06.2009 r.

PROTOKÓŁ

Przekazania broni i amunicji

Zgodnie z dyspozycją szefa ochrony „Agencji Ochrony „GARDA”, przekazuję z magazynu centralnego broni do nowopowstałego magazynu broni K-2 mieszczącego się w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie w Tomaszowie Mazowieckim ul. Marszałkowska 5 następujące jednostki broni palnej bojowej krótkiej wraz z przysługującym normatywem amunicji

1. Rewolwer TAURUS; rok produkcji 2001,NB 25 739, kaliber 38 spl. (specjal)
2. Rewolwer TAURUS; rok produkcji 2001,NB 26 739, kaliber 38 spl, (specjal)
3. Rewolwer TAURUS; rok produkcji 2001,NC 27 739, kaliber 38 spl.,(specjal)
4. Rewolwer TAURUS; rok produkcji 2001,NC 27 740, kaliber 38 spl.,(specjal)
5. Rewolwer TAURUS; rok produkcji 2001,NG 27 740, kaliber 38 spl.,(specjal)
6. Rewolwer TAURUS; rok produkcji 2001,NJ 30 257, kaliber 38 spl.,(specjal)
7. Rewolwer TAURUS; rok produkcji 2001,JK 30 257, kaliber 38 spl. (specjal)

Do każdej jednostki przekazanej broni załączono przysługujący normatyw amunicji oraz kaburę.

Wacław Magazynier

Podpis osoby odpowiedzialnej za gospodarkę
bronią i amunicją w magazynie K-2

Stanisław Zbrojmistrz

Podpis osoby odpowiedzialnej za gospodarkę
bronią i amunicją w magazynie centralnym


W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy:

- I. Tytuł pracy egzaminacyjnej
- II. Założenia do projektu realizacji prac sformułowane na podstawie treści zadania i dokumentacji.
- III. Warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynu broni.
- IV. Opis specjalnego zabezpieczenia okna i drzwi magazynu broni.
- V. Wykaz pracowników ochrony, ich uzbrojenie i wyposażenie oraz zadania dyżurnego Stacji Monitorowania Alarmów w zakresie ochrony fizycznej magazynu broni.
- VI. Określenie zasad przechowywania broni i amunicji.
- VII. Wykaz osób upoważnionych do przebywania w magazynie broni K-2 .
- VIII. Wypełniony Załącznik 6 (*Książka Stanu Uzbrojenia*) rejestrujący faktu przyjęcia broni i amunicji na podstawie *Protokołu przekazania broni i amunicji*.

Ad. I Tytuł pracy egzaminacyjnej

Zdający na ogół dobrze formułowali tytuł swojego projektu odnosząc się zarówno do zabezpieczenia i wyposażenia magazynu broni, jak i do przyjęcia broni. Poniżej przedstawiony został fragment pracy egzaminacyjnej zawierający poprawnie sformułowany tytuł.

Przykład 1

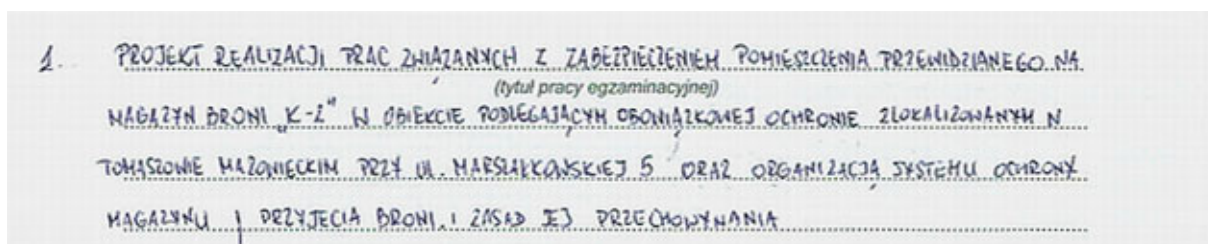

Zdarzały się jednak tytuły zbyt obszerne zawierające dane, które powinny były być wypisane w założeniach. Na przykład wielu zdających zupełnie niepotrzebnie pisało, że magazyn ma być zorganizowany na czwartym piętrze w sześciokondygnacyjnym budynku. Niektórzy pisali w tytule, kto zlecił organizację i kto ma być wykonawcą. Niemala grupa zdających tytułowała swoje projekty zupełnie błędnie pisząc, że jest to „plan ochrony obiektu”.

Ad. II Założenia do projektu realizacji prac sformułowane na podstawie treści zadania i dokumentacji


Zdający na ogół poprawnie wypisali wszystkie dane, które miały wpływ na opracowanie projektu realizacji prac. Dane były wypisane w sposób uporządkowany, co owocowało lepszym opracowaniem pozostałych elementów projektu. Poniższe dwa przykłady zawierają fragmenty prac z poprawnie wypisanymi założeniami.

Przykład 1

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU:
1. Kierownik obiektu zlecił szefowi ochrony zorganizować magazyn broni K-2 w pomieszczeniu znajdującym się w budynku administracyjnym szkolcowym na terenie obszaru chronionego
 2. Pomieszczenie szkolcowe jest w budynku murowanym, 6-cio kondygnacyjnym na 4 piętrze
 3. Magazyn ze względu na ilość planowanej do przechowywania broni musi spełniać wymagania zabezpieczenia technicznego zawarte w rozporządzeniu MSiA z dnia 08.08.1998, z późn. zm. w sprawie zasad ubrojenia specjalistycznych oddziałów formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
 4. Magazyn ma być obsługiwany przez jednego uzbrojonego w broń pełną, kłótkę pracownika ochrony wykonującego zadania dyżurnego Stacji Monitorowania Alarmów
 5. Ochrona ma być realizowana w systemie ciągłym 24-h godzinnym
 6. Musi zostać określona ilość pracowników przewidzianych do obsługi w systemie zmianowym 12-godzinnym ich wyposażenie i uzbrojenie oraz obsługę zadania, podległość i odpowiedzialność
 7. Określić zasady przechowywania broni i amunicji oraz zasady dostępu do niego osób upoważnionych
 8. Określić wykaz osób upoważnionych - kierownik obiektu, szef ochrony, służba zwiady do przechowywania i kontroli
 9. Broń i amunicja przechowywana na podstawie protokołu majowego i wpisana do "Książki stanu uzbrojenia" w ilości 7 szt rewolwerów Taurus kaliber 38 spl (special)
 10. Określenie niezbędnego wyposażenia magazynu w sprzęt i dokumentację.

Przykład 2

2. Założenia do projektu
- Kierownik obiektu podlegającego dobrowolnej ochronie, znajdującego się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Marszałkowskiej 5 zlecił szefowi ochrony zorganizowanie magazynu broni K-2
 - pomieszczenie dostępne do zorganizowania magazynu K-2 znajduje się na czwartym piętrze 6-cio kondygnacyjnego murowanego budynku
 - budynek w którym zostało zleczone zorganizowanie magazynu broni K-2 znajduje się na terenie chronionego obiektu
 - magazyn broni obsługiwany przez 1 pracownika ochrony uzbrojonego w broń pełną, pracownik ten będzie również wykonywał zadania dyżurnego Stacji Monitorowania Alarmów, pracownik posiada licencję II stopnia
 - ochrona będzie trwała 24 godziny na dobę
 - wejście do magazynu broni oddziela się będzie z pomieszczenia stacji monitorowania pomieszczenie 1
 - na kprost magazynu broni K-2 znajdują się pomieszczenia biurowe (5 pokoi) które oddziela korytarz
 - do pomieszczenia magazynu broni K-2 znajduje się pomieszczenie ogólne grupy interwencyjnej, do którego jest oddzielne wejście z korytarza
 - skład przewidywanej grupy interwencyjnej to dwóch pracowników ochrony posiadających licencję I stopnia wyposażonych w: broń pełną bajonową kłótkę, i gazowa Ręczny Miotacz Gazowy, pałka obronna wielofunkcyjna-Tonta oraz gąsieniec osobisty, kamizelka, hełm, kuloodporne, maski gazowe
 - skład grupy kontrolnej: dwóch pr. ochrony, posiadających licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej, pracownicy ochrony wyposażeni w: k.

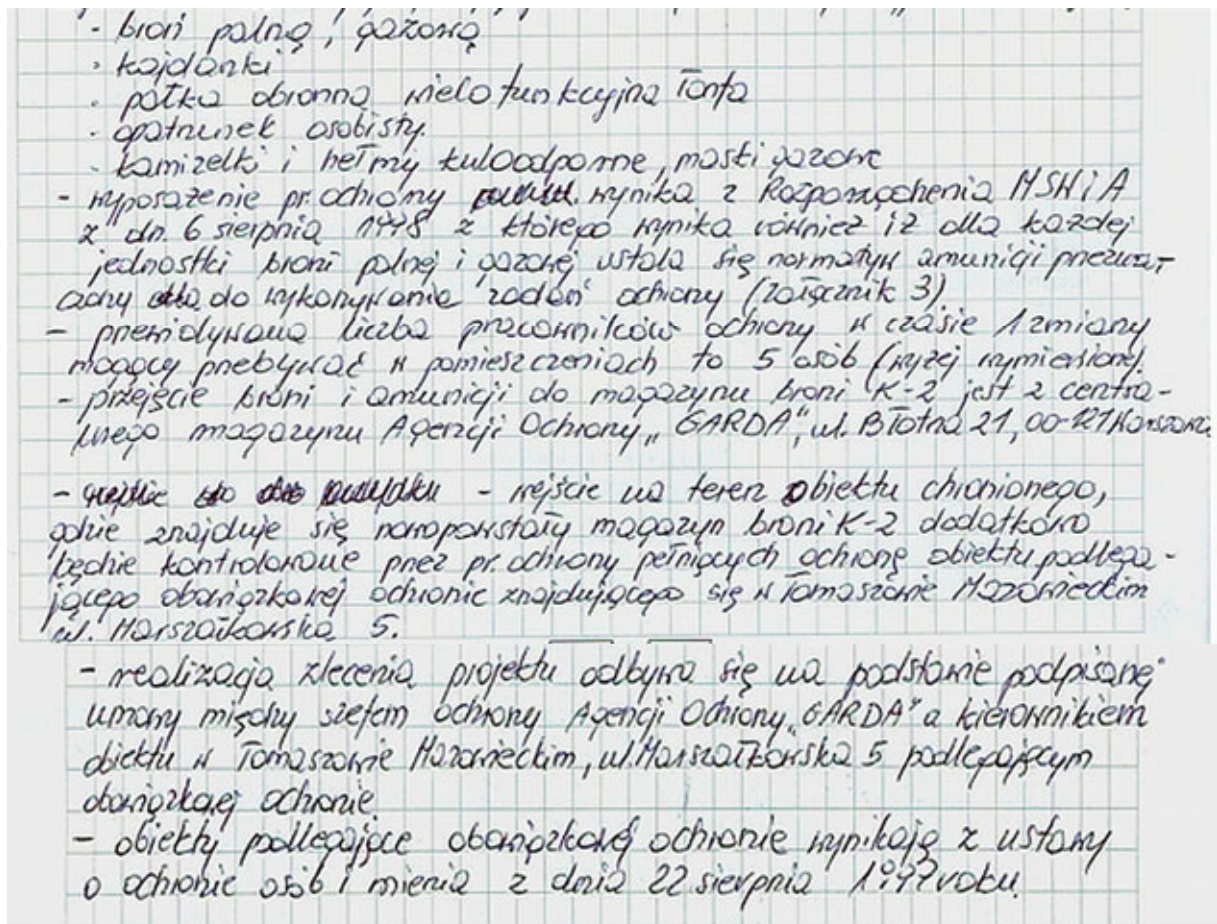


Bardzo dużo osób słowo w słowo przepisywało całe załączniki, zamiast wybrać stosowne informacje niezbędne do zaprojektowania prac mających na celu zorganizowanie magazynu broni w określonym w zadaniu pomieszczeniu. Zupełnie niepotrzebnie zdający tracili czas, którego im później brakowało na opracowanie dalszych elementów projektu.

Ad. III Warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynu broni


Gros zdających poprawnie określało warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynu broni. Część z nich bardzo dokładnie opisywała pomieszczenia i zabezpieczenia. Inni rysowali szkic sytuacyjny, do którego sporządzali legendę i ewentualnie dołączali krótki opis. Ocena tego elementu nie zależała jednak od formy, ale od jego zawartości merytorycznej. Poniższe dwa przykłady przedstawiają poprawnie przedstawione warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynu broni.


Przykład 1

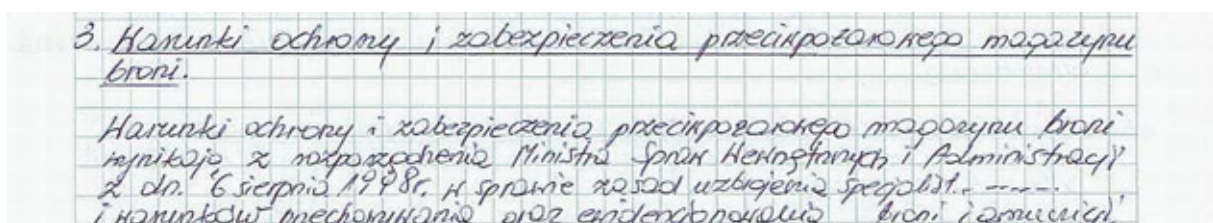

- dotychczasowe zabezpieczenia techniczne, mechaniczne i elektryczne
- przedsiębiorca poddawia w formie pisemnej organy policyjne o imzadacnej osobie i odpowiedzialnej za przechowywanie oraz ewidencje broni i amunicji, osoba ta wyznaczona jest z polsrod pr. ochrony.
- magazyn umieszczony w siedzibie przedsiębiorcy w obrębie obiektu chronionym przez specjalistyczną uzbroyoną formację ochrony.
- magazyn powinien stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku mieszczącym na 4 piętne znajdujące, co utrudnia natomiast do magazynu broni.
- magazyn powinien być wyposażony w podłączony sprzęt ostrzeżyci
- w magazynie broni obowiązują całkowity zakaz palenia
- magazyn posiada specjalne zabezpieczenia:
 - drzwi obite blachą stalową o grubości powyż 2 mm. posiadające blokadę przeciwnawierającą, zamknięte co najmniej na 2 cm, odstępowe oraz zamknięcie mechaniczne zamknięto na łożyskach sterowanych
 - okna osłonięte siatką, kraty w oknach z pistoletami stalowymi o średnicy nie mniejszej niż 12mm, odstęp między prętami 120mm nie więcej
 - wyposażony jest w sygnalizację alarmową podłączoną do stanskiego centrali alarmowej
 - drzwi powinny być zamontowane po każdym wyjściu osoby upoważnionej z magazynu.
 - w magazynie obowiązkowo musi znajdować się jst instrukcja p.poz.
 - każdy osob upoważnionych imię nazwisko num. licencji oraz zezwolenia, książeczka ewidencji broni i amunicji, książeczka stanu uzbrojenia

Przykład 2

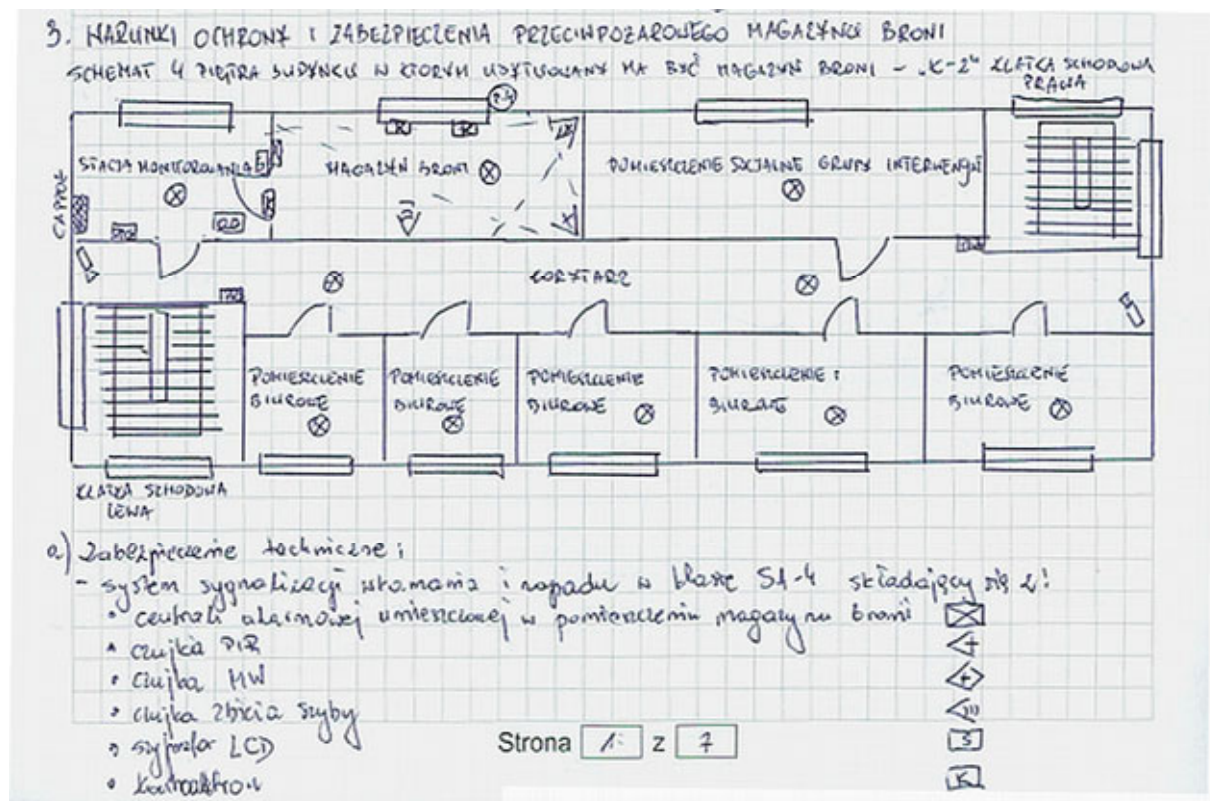

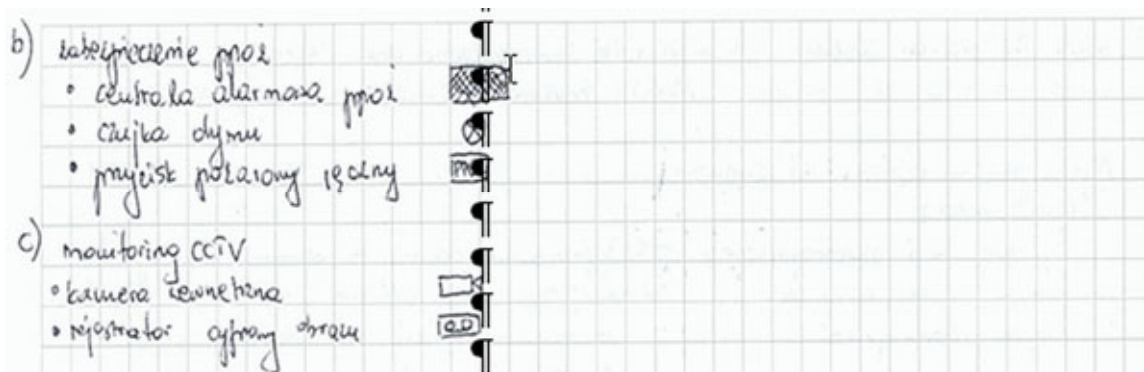

Opis zabezpieczenia technicznego budynku pomieszczenia magazynu broni i zaplecza prozi.

Budynek wyposażony jest w elektroniczną centralę alarmową prozi oraz czujki dymu zlokalizowane we wszystkich pomieszczeniach. Czujki są adresowalne i umożliwiających natychmiastową lokalizację miejsca wybuchu pożaru. Centrala odbioru sygnałów alarmowych prozi znajduje się w pomieszczeniu stacji monitorowania i radiowarownia prozi ciągnie przez pracownika ochrony pełnozgodny dyżur w stacji monitorowania. Dodatkowo na poszczególnych piętrach zlokalizowane są po dwa ręczne przyciski alarmowe przy głównych wejściach białych i szarych.

Ni budynek są dwie białe schodowe klatki schodowe na szczytach białych i szarych klatki schodowe parteru i dołże schodowa klatka. Każde pomieszczenie wyposażone jest w gabio. Na awaryjnym piętrem szarych i opóźni pomieszczeniu magazynu broni do którego dostęp możliwy jest tylko przez pomieszczenie stacji monitorowania, pomieszczenie socjalne oraz interakcyjne w którym obrotowo przebiega dwudzielny pracownik ochrony. Oprócz tego znajdują się pięć pomieszczeń biurowych w których w godzinach pracy przebiega jednoroboczo około 15 pracowników. Każde osobom adgang jest przez komputer główny obsługujący jest przez cały budynek. Komputer obsługujący jest strażnicze i nawet w ciągu dnia ze względu na braki dniem szarych. Klatki schodowe są monitorowane systemem monitoringu CCTV przez całą dobę. Rejestrator został umieszczony w pomieszczeniu stacji monitorowania Alarmów w sobie słowny do którego dostęp ma tylko szef ochrony.

Magazynu broni wyposażony w System Sygnalizacji Włamania i Pograbu składający się z czujki podłamiennymi i noktu PIR, czujki mikrofalowej, czujki zbitcia szyb, kontaktów na drzwi i drzwiach do magazynu, Sygnator LCD, w systemie monitorowania zosadą podwójnego klucza, obwarunk i rozbrojenie systemu jest możliwe tylko po bieżącym zabezpieczeniu w pierwszej kolejności przez pracownika ochrony ochroniającego magazynu w otwartej sypialni przez magazyniera lub osobę upoważnioną przez kierownika obiektu.

Ochrona magazynu odbywa się całodobowo i pracownik ochrony uzbrojony w broni palnej, hotel, pełniący służbę, dyżur w systemie umiarkowanym 24-godinnym.

Spora grupa osób nie uwzględniała w swoich pracach zabezpieczeń dotyczących drzwi. Niejednokrotnie zdający przepisywali w całości fragmenty aktów prawnych, zamiast wybrać z nich te fragmenty, które znajdowały zastosowanie w tym konkretnym przypadku. Zdarzały się też opracowania, w których zdający pisali wszystko, co im się w tym momencie przypomniało, nie zważając, czy treści są na temat, czy też nie.

Ad. IV Opis specjalnego zabezpieczenia okna i drzwi magazynu broni

Większość zdających wymieniła i opisała wszystkie specjalne zabezpieczenia okien i drzwi jakie należało zastosować w organizowanym magazynie. Były osoby, które swoje propozycje przedstawiły w formie graficznej. Forma nie miała jednak wpływu na ocenę. Liczyła się jedynie poprawność merytoryczna. Poniżej przedstawione zostały trzy fragmenty prac egzaminacyjnych zawierające opis propozycji specjalnych zabezpieczeń okien i drzwi magazynu broni przedstawione przez zdających w różny sposób.

Przykład 1

4. Opis specjalnego zabezpieczenia okna i drzwi nieodkryte rozp. MSKIA
złoty 3.

→ Okno w magazynie broni osłonięte siatką stalową o wymiarach 10mm x 10mm o średnicy drutu 2,5 mm oraz na stałe zamocowanej w murze kłotkami wylowanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej od 12mm lub prętkami stalowymi o wymiarach nie mniej niż 8mm x 30mm, z odstępem między prętami w kłotkach nie poniżej przekroju wymiarów 10mm x 120mm natomiast prętkami 80mm w poziomie i 240mm w pionie

→ Drzwi obite blachą stalową o grubości powyżej 2mm, posiadające blokadę mechaniczną oraz zamknięcie co najmniej na 2 zamki atestowane


Strona 2 z 7

oraz ramę drzwiową zamkniętą na kłódki atestowane.


Drzwi do magazynu broni na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej wpięte i zamknięte oraz opatrzone w kłódki i sygnał alarmowy do Centrum Monitorowania Alerty na wypadek wejścia (próby) osób niepowołanych.

→ doposażone są również zamki, kłódki i siatki w oknach magazynu atestowanych lub specjalnych kuloodpornych o odpowiedniej klasie odporności na podbite i rozbite zamocowanych ściśle bez możliwości otwierania

Przykład 2

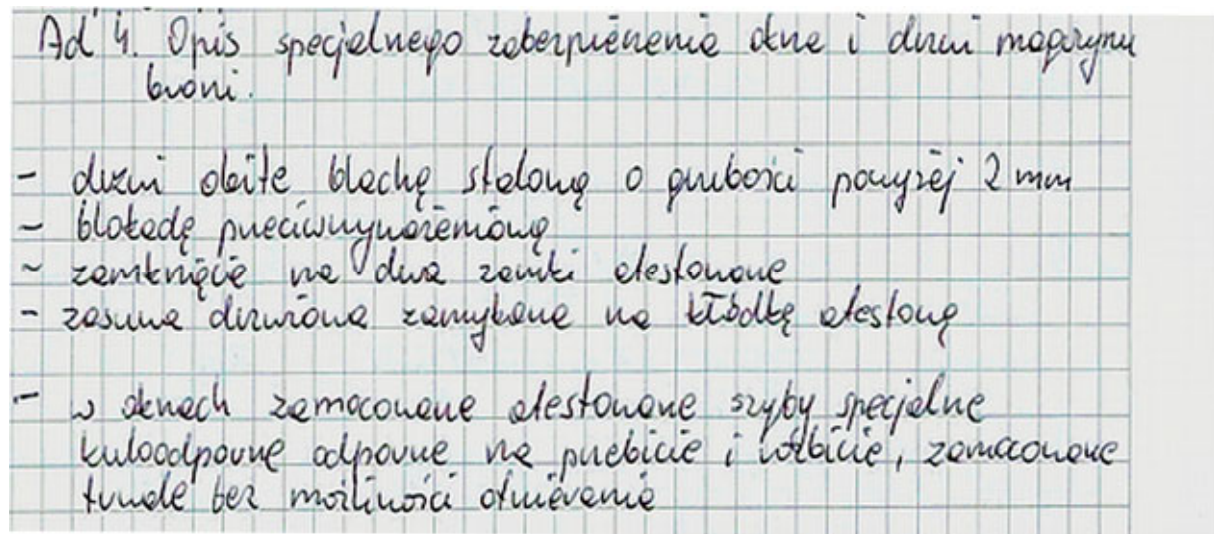

Przykład 3

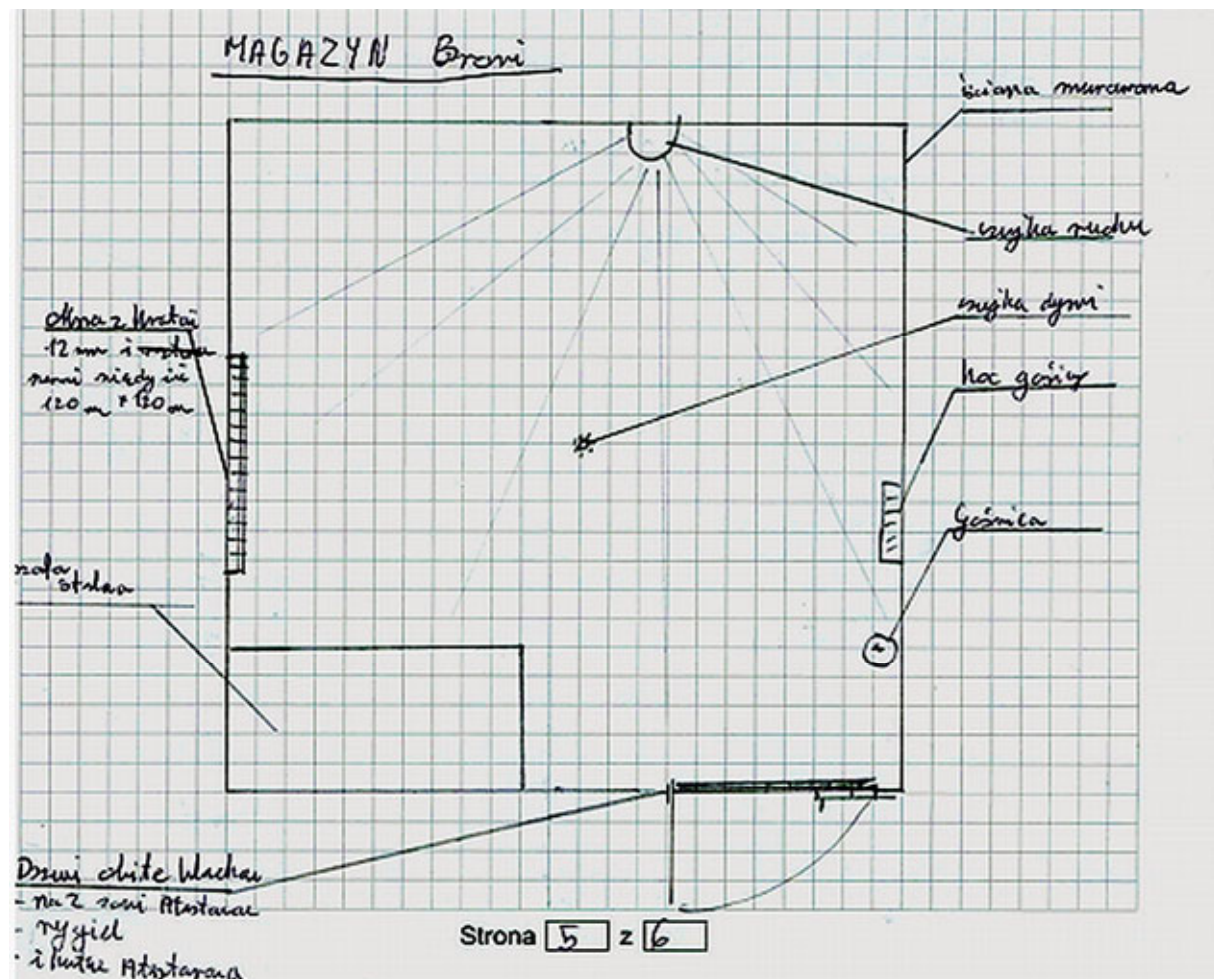


Najczęściej popełnianym przez zdających błędem było przepisywanie słowo w słowo całych fragmentów rozporządzenia. Na tym etapie realizacji projektu zdający powinien był przeanalizować zapisy w rozporządzeniu i dokonać wyboru zabezpieczenia technicznego okna, jakie zastosuje organizując magazyn broni w tym konkretnym przypadku.


Ad. V Wykaz pracowników ochrony, ich uzbrojenie i wyposażenie oraz zadania dyżurnego Stacji Monitorowania Alarmów w zakresie ochrony fizycznej magazynu broni.


Na ogół bezbłędnie sporządzali wykaz pracowników ochrony oraz określali ich uzbrojenie i wyposażenie. Poniżej przedstawiono dwa fragmenty prac egzaminacyjnych zawierające przykładowe wykazy sporządzone przez zdających.

Przykład 1

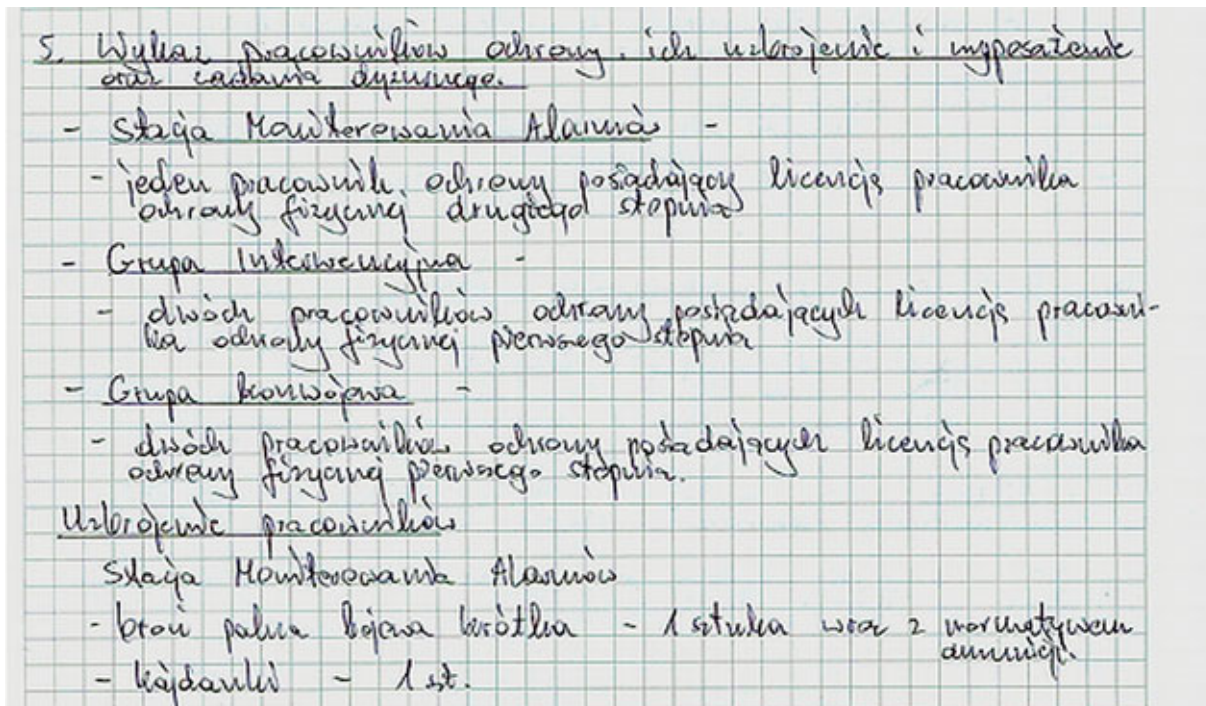

Przykład 2

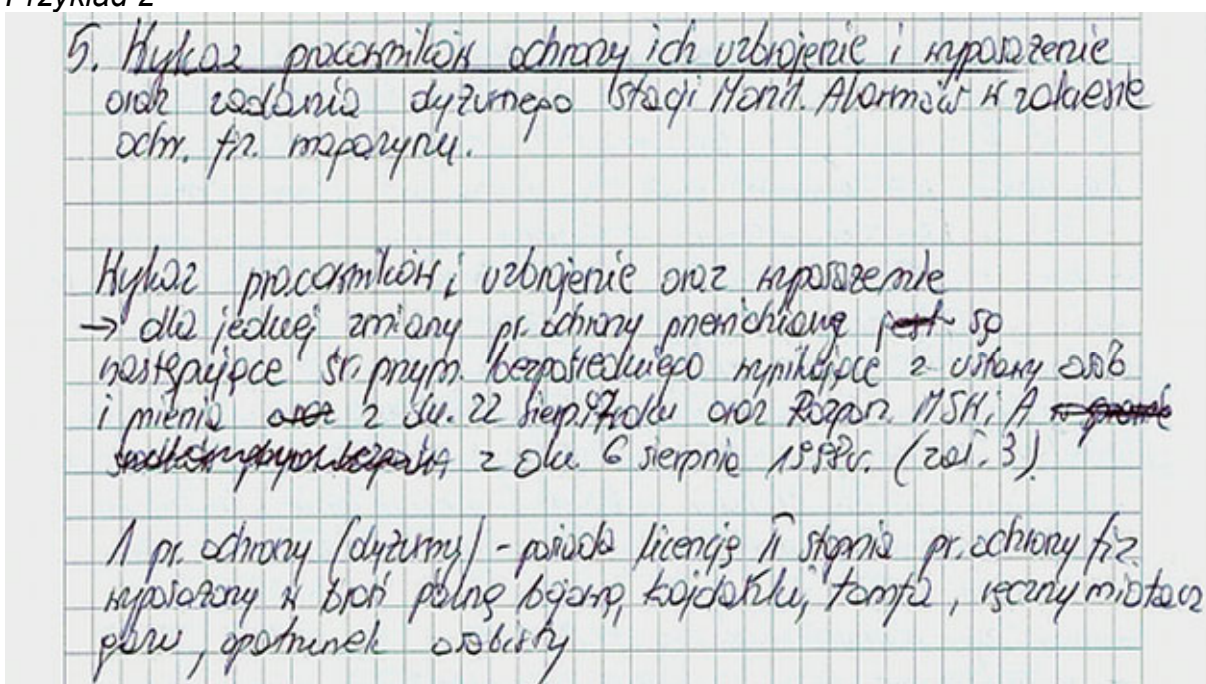

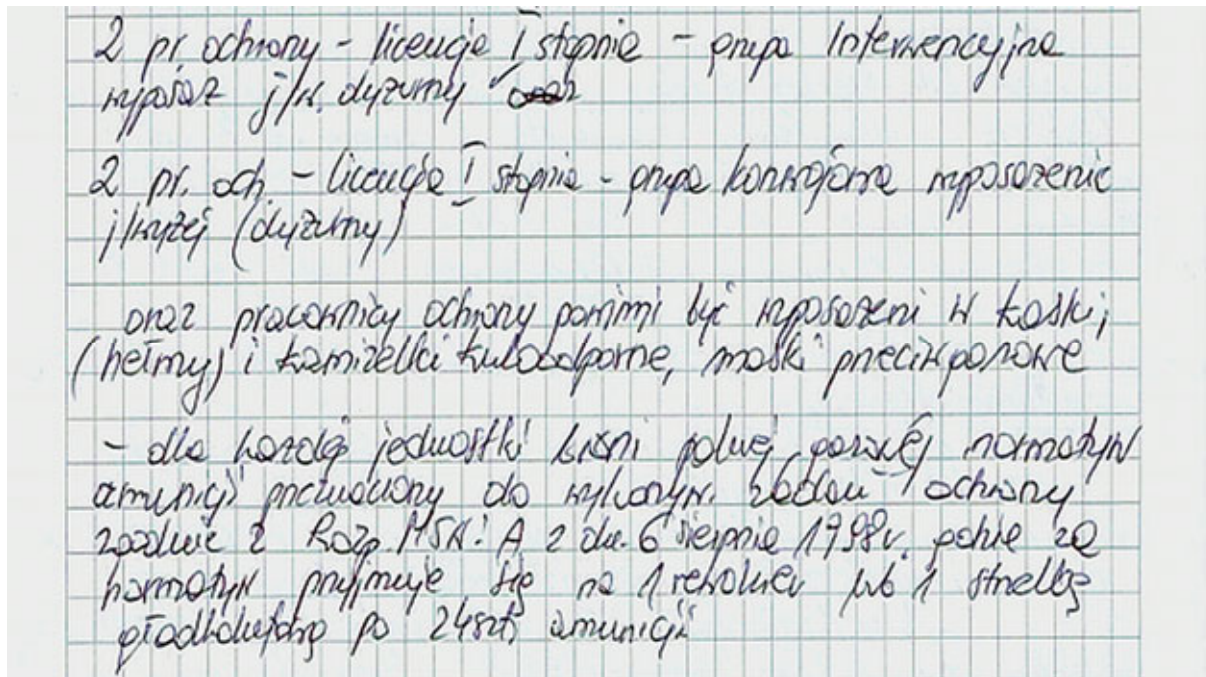


Sporo trudności sprawiło zdającym wymienienie zadań pracownika ochrony jako dyżurnego SMA w zakresie ochrony magazynu broni. Osoby te mylnie założyły, iż dyżurny pełni jednocześnie funkcję magazyniera. Świadczy to o niezrozumieniu treści zadania. Dość częstym zjawiskiem był brak jednoznacznego określenia ilości amunicji do broni przypisanej pracownikom ochrony. Prawie nikt nie podał środków ochrony osobistej w grupie konwojowej.


Ad. VI Określenie zasad przechowywania broni i amunicji

Zdający na ogół poprawnie wymieniali zasady przechowywania broni i amunicji odnosząc się do stosownych zapisów w rozporządzeniu. Poniżej przedstawiono dwa przykładowe fragmenty prac zawierające wypisane przez zdających zasady przechowywania broni i amunicji.

Przykład 1

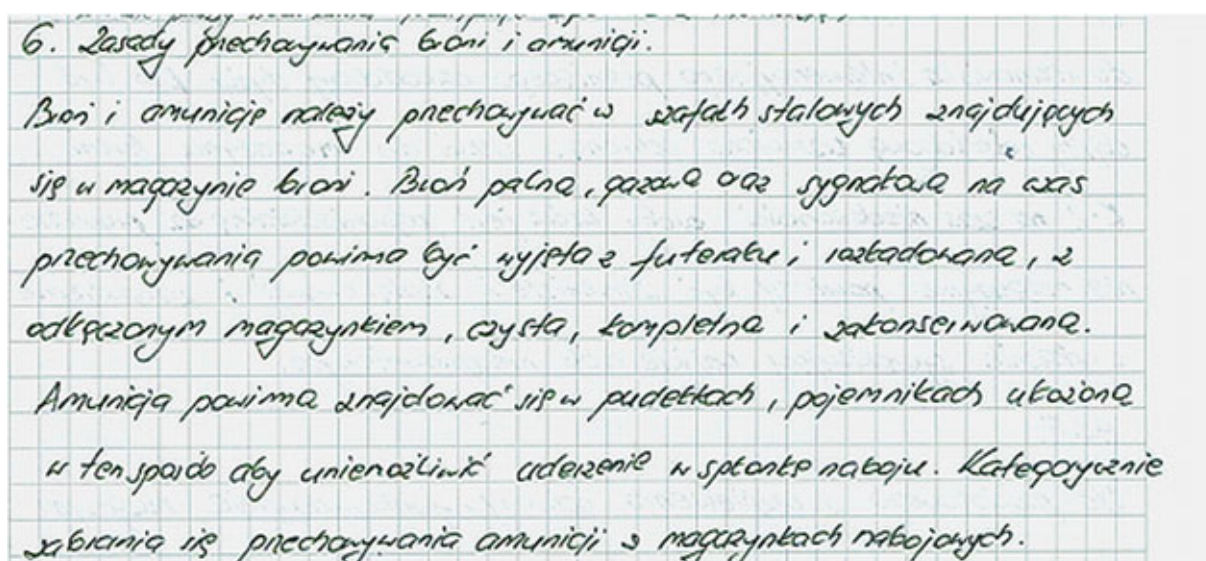

Przykład 2

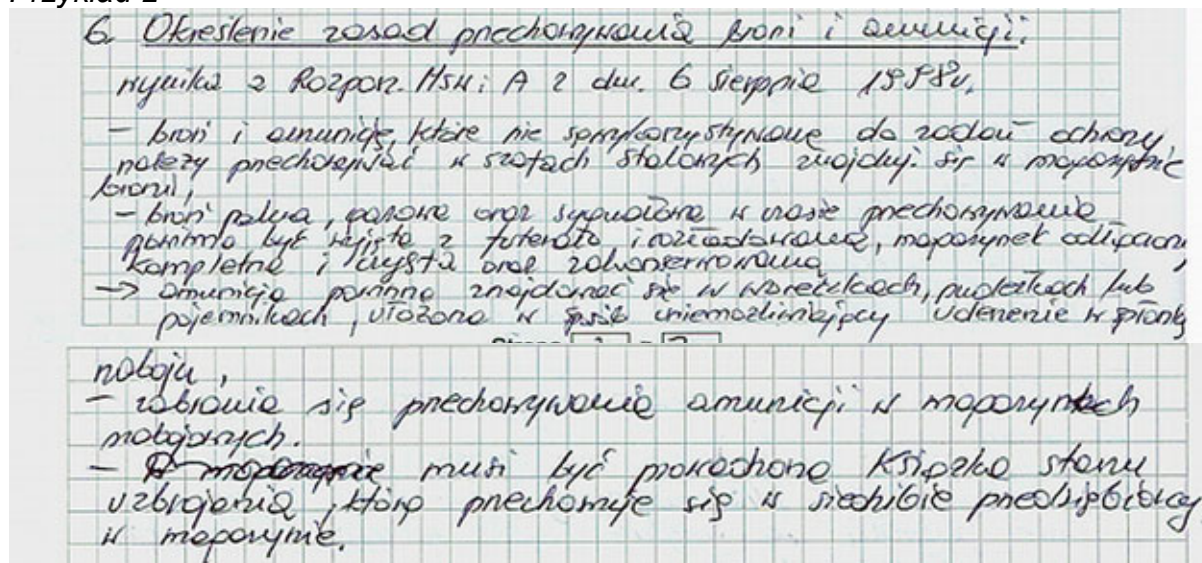


Wielu zdających bezkrytycznie przepisywało rozporządzenie, zamiast tylko wybrać informacje istotne do opracowywania tego elementu projektu. Przepisano słowo w słowo tekst nie był wykazem zasad. Ponadto często w pracach brakowało jednoznacznego wskazania miejsca przechowania książki stanu uzbrojenia (w magazynie K-2), oraz jednoznacznego określenia, kto prowadzi dokumentację związaną z gospodarką bronią i amunicją.

Ad. VII Wykaz osób upoważnionych do przebywania w magazynie broni K-2

Sporządzenie tego wykazu okazało się najtrudniejsze dla zdających. Prawie wszyscy poprawnie podawali jedynie funkcjonariusza Policji. Zdający nie podawali jednoznacznej informacji o osobach uprawnionych do przebywania, mimo, iż w przytoczonym fragmencie rozporządzenia można było odczytać wykaz wszystkich osób posiadających takie uprawnienie. Dużo osób błędnie pisało, iż do magazynu mają wstęp wszyscy pracownicy ochrony pełniący służbę.

W poniższym przykładzie przedstawiono fragment pracy z poprawnym wykazem osób upoważnionych do przebywania w magazynie broni K-2.

Przykład 1

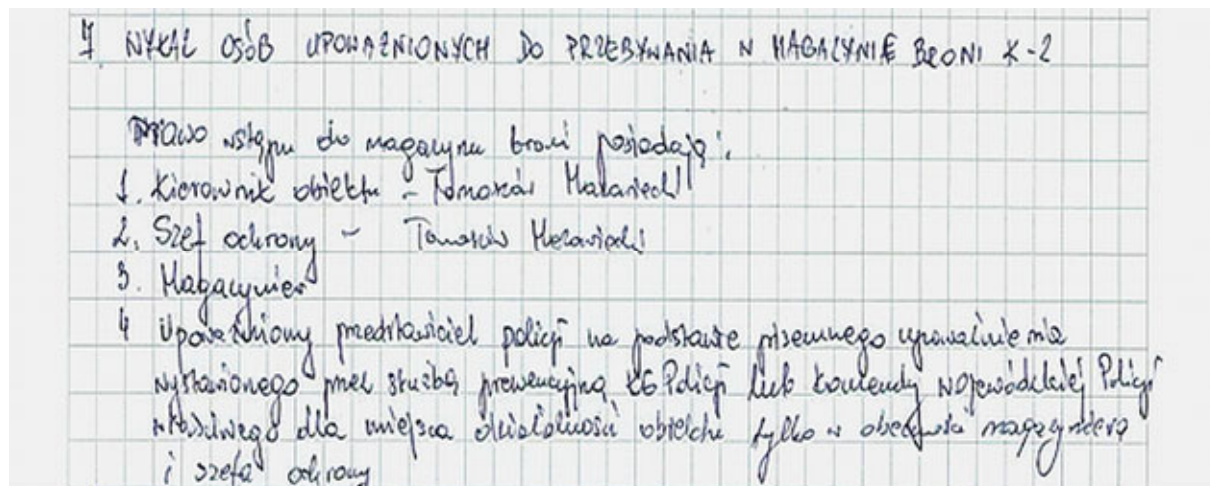

Ad. VIII Wypełniony Załącznik 6 (Książka Stanu Uzbrojenia) rejestrujący faktu przyjęcia broni i amunicji na podstawie Protokołu przekazania broni i amunicji

Wypełnienie Książki Stanu Uzbrojenia nie sprawiało zdającym większych problemów. Zdecydowana większość zrobiła to dobrze. Na stronie 19 przedstawiono poprawnie wypełniony przez zdającego załącznik nr 6 (Książka Stanu Uzbrojenia). Jednak pewna grupa zdających prawdopodobnie zbyt pobieżnie zapoznała się z nagłówkami kolumn, co skutkowało brakiem np.: liczby porządkowej, numeru serii broni, jednoznacznego oznaczenia braku magazynków. Zdarzały się pomyłki w zapisie ilości amunicji. Błędem było stosowanie odnośników po wypełnieniu jednego wiersza, gdyż każda pozycja musi być skrupulatnie wypełniona. Często w kolumnie „Podstawa nabycia broni lub jej przejęcie z innej jednostki” brakowało jednoznacznego określenia „Protokół przekazania broni i amunicji”.

Ad. IX Praca jako całość

Większość prac miało wyraźną i logiczną strukturę. Zdarzały się jednak opracowania mało przejrzyste, w których poszczególne elementy porzucane były po całej pracy. Brakowało nazw elementów. Ewidentnie widać było, że zdający nie znają zasad pisania tego rodzaju projektów. Zastrzeżenia budził także język. Zdających nie najlepiej posługują się terminologią właściwą dla tego zawodu. Największym problemem dla zdających było czytanie ze zrozumieniem materiałów źródłowych i wybieranie z nich istotnych informacji, co determinowało właściwe opracowanie poszczególnych elementów projektu. Zdający ograniczali się często do przepisywania obszernych fragmentów rozporządzenia zamiast na ich podstawie samodzielnie podejmować decyzje dotyczące organizacji magazynu broni.

